


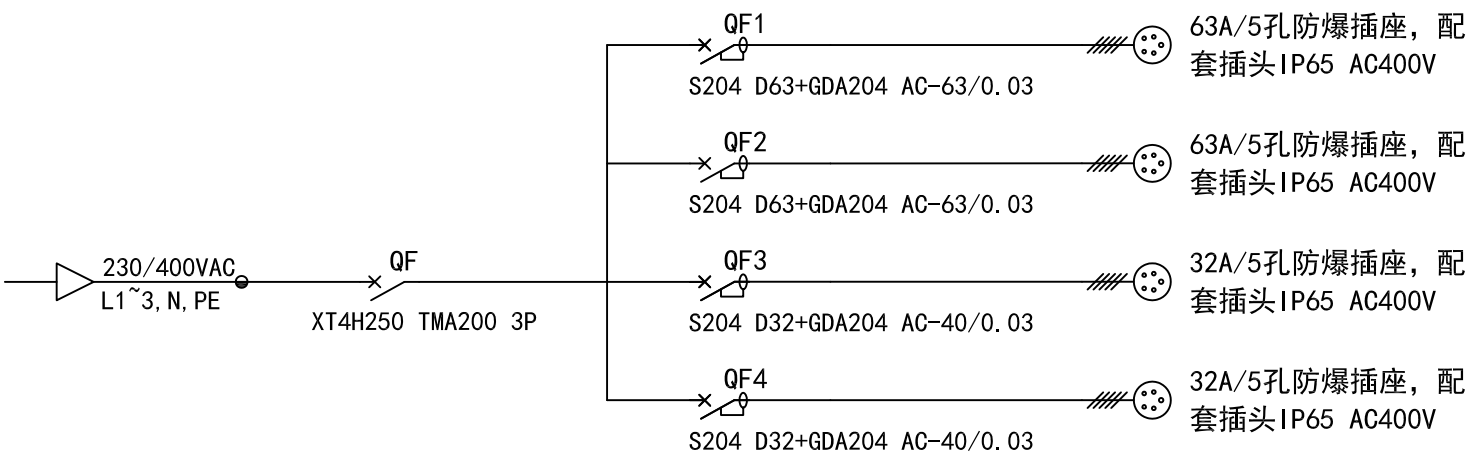

防爆检修插座箱JXX01~15

技术说明：

- 1. 防爆组合箱体，采用厚度4mm304不锈钢成型，外形尺寸：600*800*200；
- 2. 箱体具有防腐、耐高温、阻燃、抗老化、任性大、抗冲击好，光洁度高等特点。
- 3. 按照图纸要求开孔，去毛刺,按照图纸配电缆通头；
- 4. 防护等级：IP65；
- 5. 防爆标志：ExdeIICT6；
- 6. 颜色：不锈钢拉丝；
- 7. 数量：15台。

防爆插座箱技术要求

一、插座箱箱体符合GB7251. 3-2006标准《低压成套开关设备和控制设备第3部分：对非专业人员可进入场地的成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》，适用于50~60Hz，电压为交流660v及以下的配电网中，具有过载、短路和漏电保护等功能。

二、防爆插座箱配置规格说明：

- 1. 箱内开关采用ABB品牌。
 - 1. 1煤磨防爆插座箱总开关采用ABB T系列塑壳断路器200A（3极）；70KA；
 - 1. 2二路S204-D63A D63A/0. 03（带漏电保护30mA）出线回路，带2路63A/5P/380V IP67专用防爆插座；
 - 1. 3二路S204-D32/0. 03（带漏电保护30mA）出线回路，带2路32A/5P/220V IP67专用防爆插座；

三、电源箱配置配套插头5孔63A防爆插头，32A/5孔插头。插座使用时插上插头防护等级不低于IP65。

四、插座箱元器件断路器采用ABB，防爆电源箱体为通用室外悬挂式，防爆插头插座采用南京勒电品牌，防爆插座箱需要提供防爆证书，防爆标志EX IICT6。

五、断路器和插头负载匹配，箱体插座上方标示电压等级。

六、防爆电源箱体需采用304不锈钢制作，箱体厚度不小于4mm，具有防腐、耐高温、阻燃、抗老化、任性大、抗冲击好，光洁度高。

七、箱体底部开孔，配置3只不锈钢防水电缆锁头。

八、63A防爆插座配置远东低烟无卤RBV16mm² 电线，16A插座配置RVV6mm² 电线。

九、配电箱使用插座均为南京勒电专用插座。