



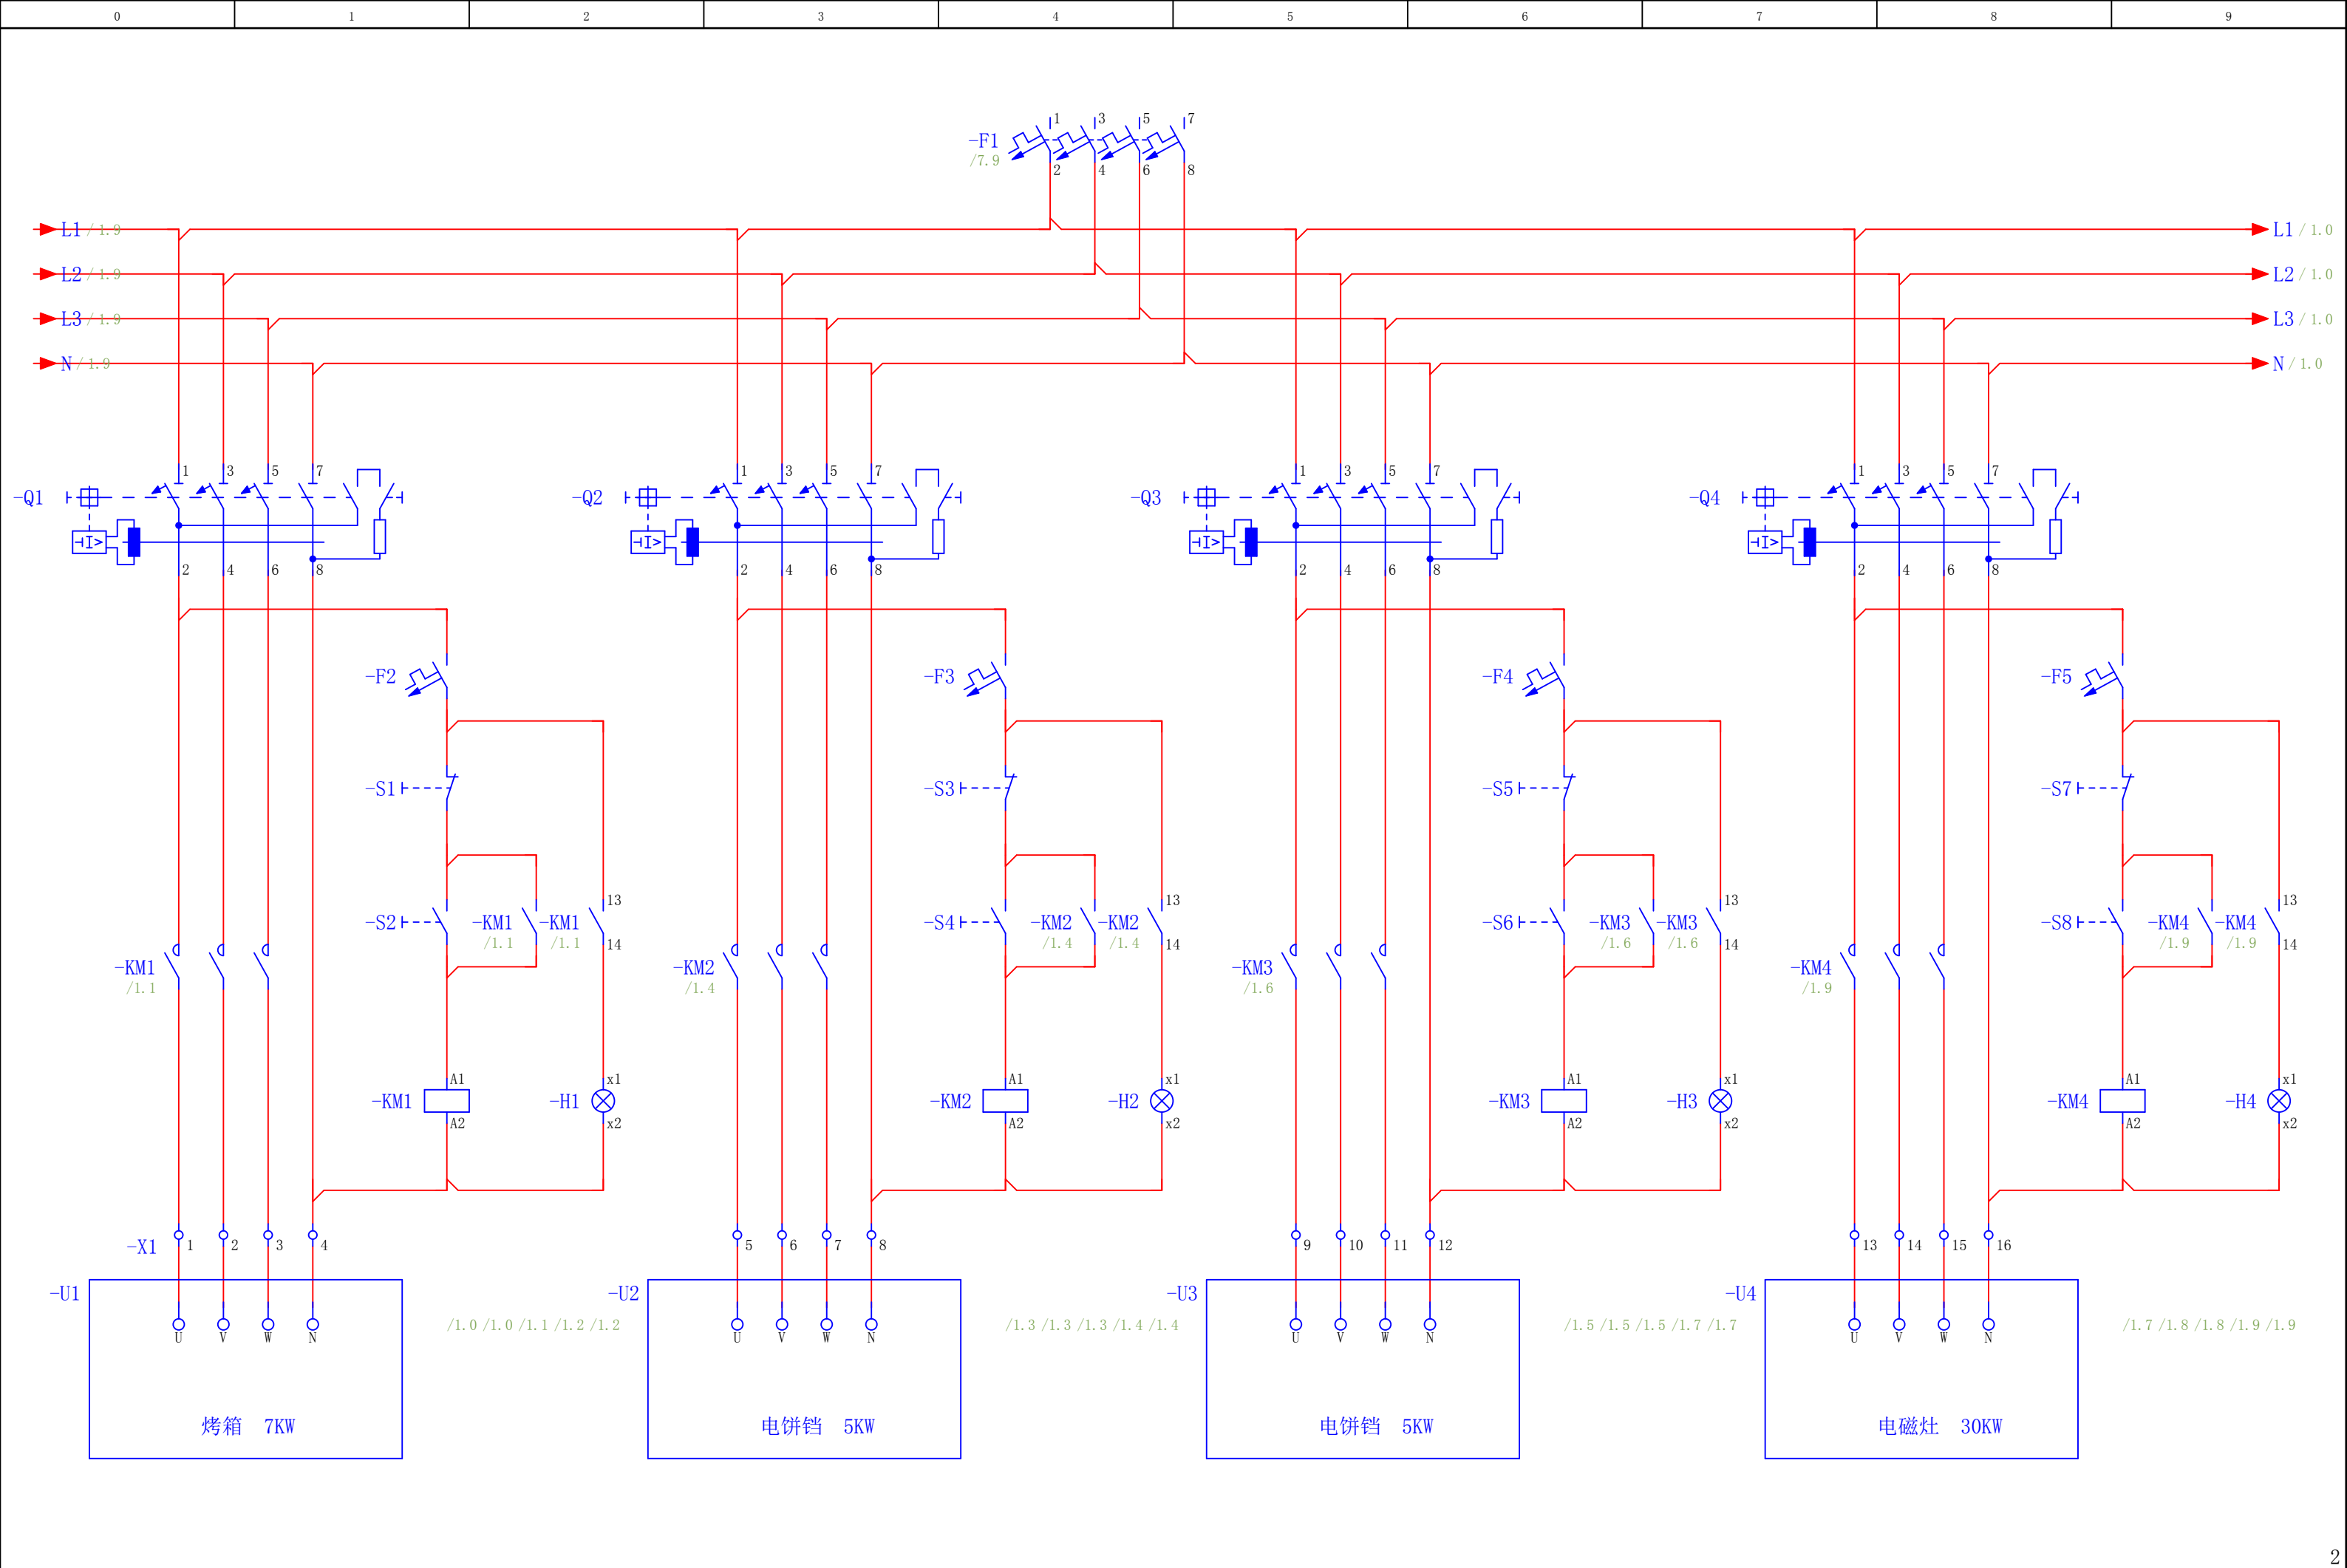

			日期	2022/8/27	EPLAN		鼎鑫二分公司	操作间1			=	
			校对	ADMINISTRATOR							+	
			审核									
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人			IEC_tp1001		页数	1
											页	1 / 12

[illegible]

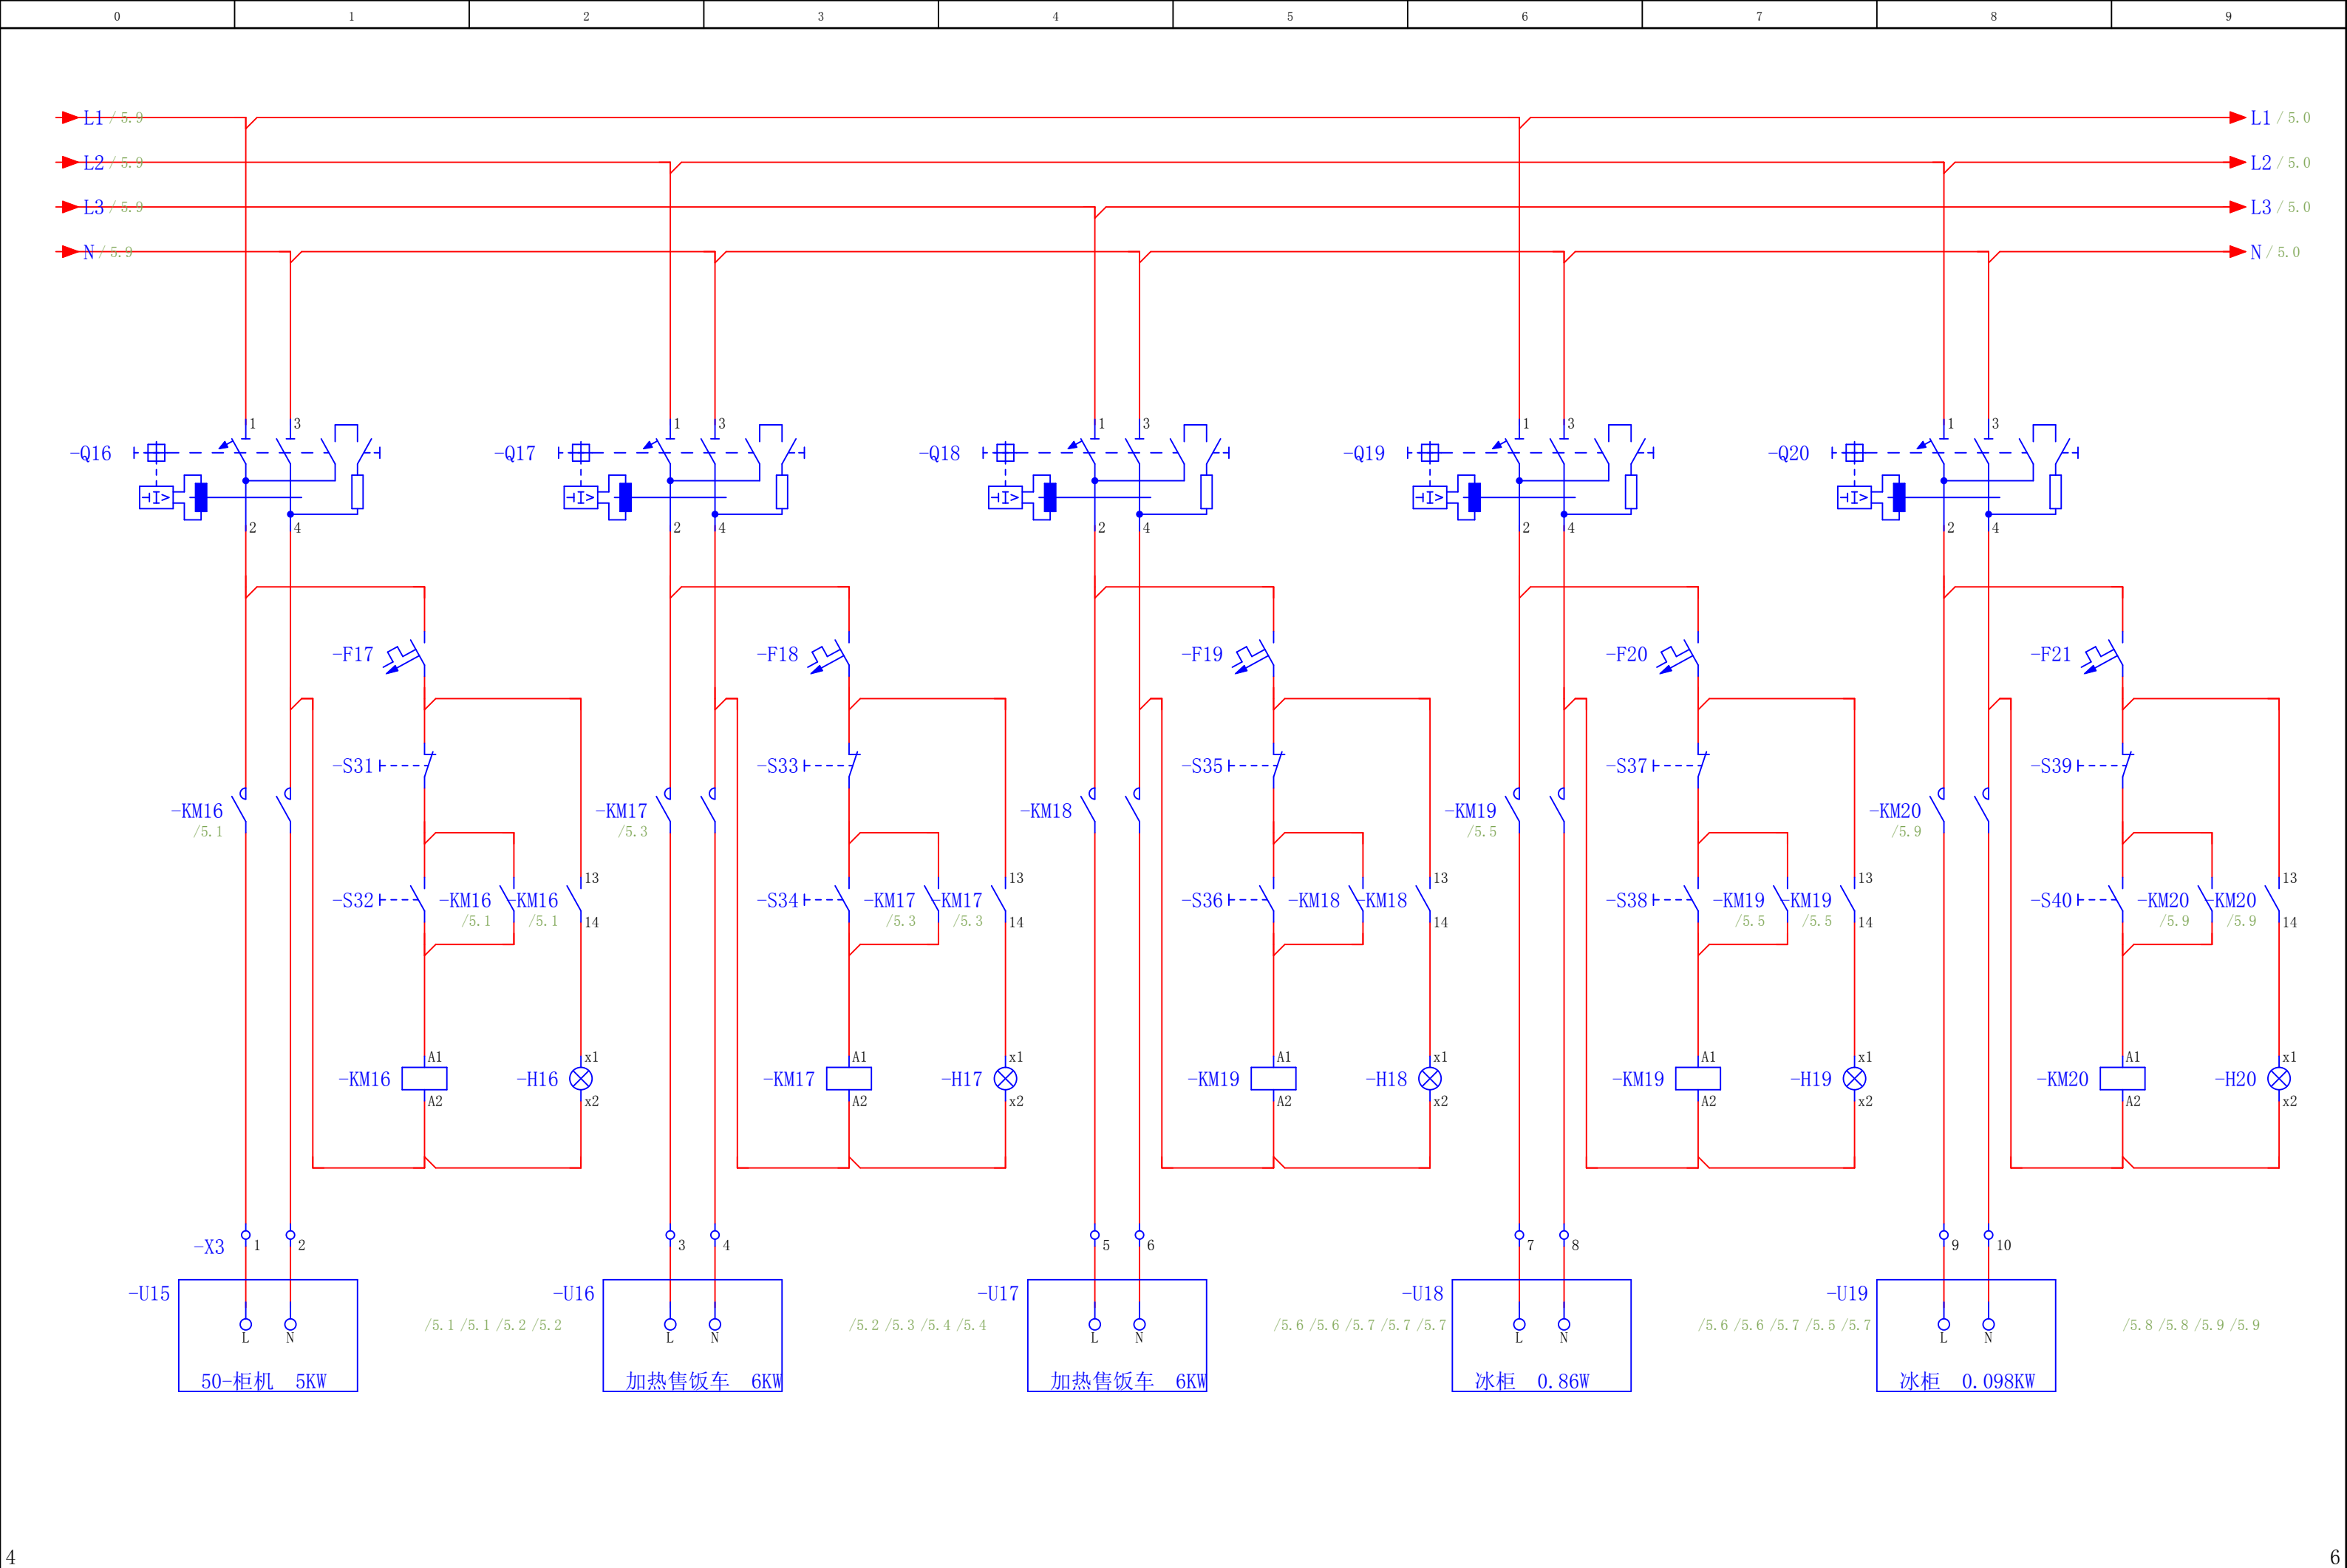

修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人							页 6 / 12
----	----	----	------	--	----	-----	--	--	--	--	--	--	----------

[illegible]

部件列表

F01_001

设备标识符	数量	名称	类型号	供应商	部件编号
-F1	1	漏电断路器	分励脱扣器NM1LE 消防强切	漏电开关 4P 220V 400A	
-F2	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F3	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F4	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F5	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F6	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F7	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F8	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F9	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F10	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F11	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F12	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F13	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F14	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F15	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F16	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F17	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F18	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F19	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F20	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F21	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F22	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F23	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F24	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F25	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F26	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F27	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F28	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-F29	1	1P空开	NXB-63 1P D6	正泰	
-FR1	1	电流继电器	EOCRDS3-60S	施耐德	
-H1	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H2	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H3	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H4	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H5	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H6	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H7	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H8	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H9	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H10	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H11	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H12	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H13	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H14	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H15	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H16	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H17	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H18	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H19	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H20	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H21	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H22	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H23	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H24	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H25	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H26	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	

7

8. a

			日期	2022/9/1	EPLAN		鼎鑫二分公司	部件列表： -			=
			校对	ADMINISTRATOR							+
			审核								
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人				IEC_tp1001	页数 8 页 8 / 12

部件列表

F01_001

设备标识符	数量	名称	类型号	供应商	部件编号
-H27	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-H28	1	指示灯	ND16-22DS/4 绿色 220V	正泰	
-KM1	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM2	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM3	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM4	1	接触器	AX80-30-11	ABB	
-KM5	1	接触器	AX80-30-11	ABB	
-KM6	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM7	1	接触器	AX80-30-11	ABB	
-KM8	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM9	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM10	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM11		接触器	AX80-30-11	ABB	
-KM12	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM13	1	接触器	AX80-30-11	ABB	
-KM14	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM15	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM16	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM17	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM18	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM19	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM20	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM21	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM22	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM23	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM24	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM25	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM26	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM27	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-KM28	1	接触器	AX40-30-10	ABB	
-Q1	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q2	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q3	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q4	1	漏电保护断路器	NM1LE-125S/4300三相四线250S 4p 100A	正泰	
-Q5	1	漏电保护断路器	NM1LE-125S/4300三相四线250S 4p 100A	正泰	
-Q6	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q7	1	漏电保护断路器	NM1LE-125S/4300A-80A	正泰	
-Q8	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q9	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q10	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q11	1	漏电保护断路器	NM1LE-125S/4300三相四线250S 4p 100A	正泰	
-Q12	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q13	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q14	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q15	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q16	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 2P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q17	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 2P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q18	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 2P D25 30mA 6KA	正泰	
-Q19	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 2P D25 30mA 6KA	正泰	
-Q20	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D25 30mA 6KA	正泰	
-Q21	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D25 30mA 6KA	正泰	
-Q22	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D25 30mA 6KA	正泰	
-Q23	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D25 30mA 6KA	正泰	
-Q24	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D25 30mA 6KA	正泰	
-Q25	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 2P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q26	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	

			日期	2022/8/28	EPLAN	鼎鑫二分公司		部件列表： -			=
			校对	ADMINISTRATOR							+
			审核								
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人				IEC_tp1001	页数8. a 页9 / 12

部件列表

F01_001

设备标识符	数量	名称	类型号	供应商	部件编号
-Q27	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 4P D40 30mA 6KA	正泰	
-Q28	1	漏电保护断路器	NB3LE-63K系列 2P D40 30mA 6KA	正泰	
-S1	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S2	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S3	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S4	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S5	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S6	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S7	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S8	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S9	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S10	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S11	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S12	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S13	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S14	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S15	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S16	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S17	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S18	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S19	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S20	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S21	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S22	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S23	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S24	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S25	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S26	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S27	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S28	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S29	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S30	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S31	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S32	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S33	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S34	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S35	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S36	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S37	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S38	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S39	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S40	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S41	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S42	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S43	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S44	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S45	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S46	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S47	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S48	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S49	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S50	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S51	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S52	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	
-S53	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】红色	正泰	
-S54	1	按钮	LAY39B(LA38)-11BN 【自复位】绿色	正泰	

8. a

			日期	2022/8/28	EPLAN	鼎鑫二分公司		部件列表 ： -			=
			校对	ADMINISTRATOR							+
			审核								
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人				IEC_tp1001	页数 8. b 页 10 / 12

8. c

二分食堂配电柜



- 1、带明锁锁钥
- 2、防威图
- 3、柜内加零排地排
- 4、可改动标示牌
- 5、有当心触电标示
- 6、宽700毫米高2000毫米深600毫米
前后两面配线开门。